



MADE FOR BUILDING
BUILT FOR LIVING

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT



MENTIONS LÉGALES

Edition: Diagrammes de pré-dimensionnement, 12/2020

Editeur et responsable du contenu: © KLH Massivholz GmbH

KLH® ainsi que le logo KLH® sont des droits de propriété industrielle enregistrés au niveau international de KLH Massivholz GmbH. Le fait qu'un sigle ne soit pas inclus dans cette liste et / ou ne soit pas marqué en tant que marque (marque déposée) dans un texte ne peut être interprété en ce sens que le sigle n'est pas une marque enregistrée et / ou qu'il puisse être utilisé sans l'accord écrit préalable de KLH Massivholz GmbH.

TABLE DES MATIÈRES

01 PANNEAUX STANDARDS ET COMPOSITION 03

02 PANNEAUX KLH® EN MUR RESTANT APPARENT 04

03 PANNEAUX KLH® EN MUR AVEC DOUBLAGE 08

04 PANNEAUX KLH® EN PLANCHER - UNE SEULE TRAVÉE 12

05 PANNEAUX KLH® EN PLANCHER - DEUX TRAVÉES 18

06 PANNEAUX KLH® EN TOITURE - UNE SEULE TRAVÉE 24

07 PANNEAUX KLH® EN TOITURE - DEUX TRAVÉES 26

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSION- NEMENT

Les calculs des panneaux KLH® en bois massif sont effectués à partir de sections reliées de façon flexible. Les couches longitudinales sont reliées entre-elles par des plis transversaux flexibles au cisaillement de sorte que, en règle générale, la flexion due à la force transversale (déformations de cisaillement des plis transversaux) et ce que l'on appelle le cisaillement roulant ne puissent plus être négligés. Le calcul et la vérification se font conformément à l'Eurocode 5 (EN 1995-1-1 et EN 1995-1-2) en tenant compte des dispositions nationales des normes NFEN 1995-1-1 et NFEN 1995-1-2 ainsi que de l'Evaluation Technique Européenne (ETA-06/0138) et l'Avis Technique Français DTA 3.3_20/1016.

Il est souligné à cet égard que les dispositions nationales divergent sur de nombreux points de détails dans différents pays d'Europe (p. ex. facteurs de correction de sécurité pour le matériau « panneau contrecollé en bois massif »).

Les caractéristiques des matériaux nécessaires au calcul des panneaux en bois massif KLH® sont celles de l'Evaluation technique européenne (ETA-06/0138). Pour les panneaux KLH® en bois massif, la justification statique doit être présentée séparément pour chaque projet et les normes et prescriptions en vigueur au niveau

local doivent être respectées. Il faut également veiller à comparer l'épaisseur des panneaux entre les éléments KLH® et les produits d'autres fabricants : en raison des divers processus de fabrication, les produits en bois contrecollé peuvent présenter des différences notables de caractéristiques, par exemple dans la résistance à la flexion ou la résistance au cisaillement. Veuillez respecter les valeurs caractéristiques des diverses homologations de produits et tenir compte des différences dans les calculs comparatifs.

Divers modèles de calcul différents ont été conçus pour le dimensionnement de panneaux en bois massif contre-collé. Le calcul statique des panneaux KLH® se fait par la méthode appelée la théorie des poutres de Timoshenko prenant en compte l'effet de cisaillement et/ou la théorie des panneaux de Reissner-Mindlin.

Par ces méthodes le fait que les planches des panneaux soient reliées entre-elles de façon flexible est pris en compte. Pour la bonne prise en compte des sections et des déformations, l'utilisation d'un logiciel adapté est essentiel. Les programmes de calculs proposés par la société KLH Massivholz GmbH, téléchargeables sur le site internet www.klh.at, se basent sur les théories nommées ci-dessus.



PANNEAUX STANDARDS ET COMPOSITIONS

01 KLH®-CLT | TYPES DE PANNEAUX STANDARDS ET COMPOSITIONS

EN MURS

Plis extérieurs transversaux (DQ)



Épaisseur nominale		Plis Typ		Epaisseur de pli en mm						
				Q	L	Q	L	Q	L	Q
KLH	60 mm	3s	DQ	20	20	20				
KLH	70 mm	3s	DQ	20	30	20				
KLH	80 mm	3s	DQ	30	20	30				
KLH	90 mm	3s	DQ	30	30	30				
KLH	100 mm	3s	DQ	30	40	30				
KLH	110 mm	3s	DQ	40	30	40				
KLH	120 mm	3s	DQ	40	40	40				
KLH	100 mm	5s	DQ	20	20	20	20	20		
KLH	110 mm	5s	DQ	20	20	30	20	20	20	
KLH	120 mm	5s	DQ	30	20	20	20	20	30	
KLH	130 mm	5s	DQ	30	20	30	20	30		
KLH	140 mm	5s	DQ	30	20	40	20	30		
KLH	150 mm	5s	DQ	30	30	30	30	30		
KLH	160 mm	5s	DQ	40	20	40	20	40		

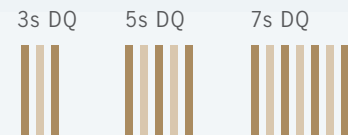

EN PLANCHER ET EN SUPPORT DE TOITURE

Plis extérieurs dans le sens longitudinal (DL)

				L	Q	L	Q	L	Q	L
KLH	60 mm	3s	DL	20	20	20				
KLH	70 mm	3s	DL	20	30	20				
KLH	80 mm	3s	DL	30	20	30				
KLH	90 mm	3s	DL	30	30	30				
KLH	100 mm	3s	DL	40	20	40				
KLH	110 mm	3s	DL	40	30	40				
KLH	120 mm	3s	DL	40	40	40				
KLH	100 mm	5s	DL	20	20	20	20	20		
KLH	110 mm	5s	DL	20	20	30	20	20		
KLH	120 mm	5s	DL	30	20	20	20	30		
KLH	130 mm	5s	DL	30	20	30	20	30		
KLH	140 mm	5s	DL	40	20	20	20	40		
KLH	150 mm	5s	DL	40	20	30	20	40		
KLH	160 mm	5s	DL	40	20	40	20	40		
KLH	170 mm	5s	DL	40	30	30	30	40		
KLH	180 mm	5s	DL	40	30	40	30	40		
KLH	190 mm	5s	DL	40	40	30	40	40		
KLH	200 mm	5s	DL	40	40	40	40	40		
KLH	160 mm	5ss	DL	30+30	40	30+30				
KLH	180 mm	7s	DL	20	40	20	20	20	40	20
KLH	200 mm	7s	DL	20	40	20	40	20	40	20
KLH	220 mm	7s	DL	30	40	30	20	30	40	30
KLH	240 mm	7s	DL	30	40	30	40	30	40	30
KLH	180 mm	7ss	DL	30+30	20	20	20	30+30		
KLH	200 mm	7ss	DL	30+30	20	40	20	30+30		
KLH	220 mm	7ss	DL	40+40	20	20	20	40+40		
KLH	240 mm	7ss	DL	40+40	20	40	20	40+40		
KLH	260 mm	7ss	DL	40+40	30	40	30	40+40		
KLH	280 mm	7ss	DL	40+40	40	40	40	40+40		
KLH	300 mm	8ss	DL	40+40	30	40+40	30	40+40		
KLH	320 mm	8ss	DL	40+40	40	40+40	40	40+40		

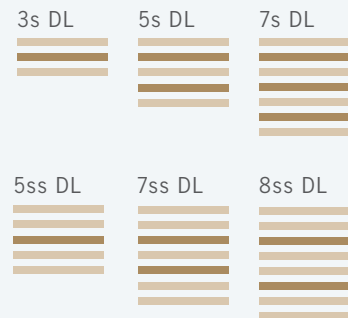

Des compositions spéciales sont possibles sur demande. L'utilisation de plis doubles permet d'augmenter notablement la rigidité longitudinale ou transversale des panneaux. En modifiant les compositions des panneaux KLH®, la résistance au feu des peut le cas échéant être améliorée en fonction des projets.

Largeurs de panneaux standard (m)

2,45 | 2,50 | 2,73 | 2,95 |

3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 m

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

02 PANNEAUX KLH® EN MUR RESTANT APPARENT

2.1 CALCUL DE STABILITÉ AU FEU AVEC ATTAQUE SUR UNE SEULE FACE (MURS EXTÉRIEURS)

Selon l'ETE-06/0138

NF EN 1995-1-1 : 2005 et NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010


NF EN 1995-1-2 : 2005 et NF EN 1995-1-2/ NA : avril 2007

DTA 3.3_20/1016

AL-13-117

Charge due à l'action du vent : $w_k = 0,8 \text{ kN/m}^2$

Épaisseurs minimales des panneaux pour diverses stabilités au feu (R 0 à R 90)

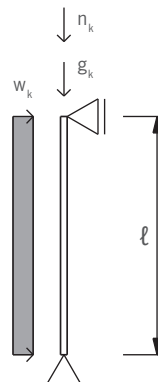

Charge permanente	Charge utile	HAUTEUR MUR (longueur de flambage ℓ)							
$g_{2,k}$	n_k	2,73 m				2,95 m			
[kN/m]	[kN/m]	R 0	R 30	R 60	R 90	R 0	R 30	R 60	R 90
10,00	10,00	3s 60 DQ	3s 80 DQ	5s 100 DQ	5s 130 DQ	3s 60 DQ	3s 80 DQ	5s 100 DQ	5s 130 DQ
	20,00								
	30,00								
	40,00								
	50,00								
20,00	60,00	3s 60 DQ	3s 80 DQ	5s 100 DQ	5s 130 DQ	3s 60 DQ	3s 80 DQ	5s 100 DQ	5s 130 DQ
	10,00								
	20,00								
	30,00								
	40,00								
30,00	50,00	3s 60 DQ	3s 80 DQ	5s 100 DQ	5s 130 DQ	3s 60 DQ	3s 80 DQ	5s 100 DQ	5s 130 DQ
	60,00								
	10,00								
	20,00								
	30,00								
40,00	40,00	3s 60 DQ	3s 80 DQ	5s 100 DQ	5s 130 DQ	3s 60 DQ	3s 80 DQ	5s 100 DQ	5s 130 DQ
	50,00								
	60,00								
	10,00								
	20,00								
50,00	30,00	3s 60 DQ	3s 80 DQ	5s 100 DQ	5s 130 DQ	3s 60 DQ	3s 80 DQ	5s 100 DQ	5s 130 DQ
	40,00								
	50,00								
	60,00								
	10,00								
60,00	20,00	3s 60 DQ	3s 80 DQ	5s 100 DQ	5s 130 DQ	3s 60 DQ	3s 80 DQ	5s 100 DQ	5s 130 DQ
	30,00								
	40,00								
	50,00								
	60,00								

R 0

R 30

R 60

R 90

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

Classe de service 1

$$k_{def} = 0,8$$

Charge d'exploitation catégorie A ($\psi_0 = 0,7$ et $\psi_2 = 0,3$): $k_{mod} = 0,8$

Surcharges dues au vent ($\psi_0 = 0,6$ et $\psi_2 = 0$): $k_{mod} = 1,1$

Le poids propre des panneaux structurel KLH® est inclus dans les tableaux.

Résistance mécanique

- a) Vérification au flambement (compression et flexion selon le procédé de la barre de remplacement)
- b) Vérification des contraintes de cisaillement

Calcul de stabilité au feu (attaque sur une seule face)

Dimensionnement avec KLHdesigner selon la méthode des sections réduites selon ETE-06/0138 et AL 13 – 117.

- a) Vitesse de combustion $\beta_1 = 0,58$ mm/min vitesse de combustion normale (à l'intérieur d'un pli)
- b) Vitesse de combustion $\beta_2 = 0,9$ mm/min (après qu'un pli soit tombé)
- c) pour des zones ponctuelles avec $b < 300$ mm il faut considérer des vitesses de combustion plus élevées
- d) L'excentricité supplémentaire due à la combustion est prise en compte.

Ce diagramme sert uniquement au pré-dimensionnement et ne remplace pas le calcul statique !

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

2.2 EXPOSITION AU FEU DES 2 COTÉS (MURS INTÉRIEURS)


Selon l'ETE-06/0138

NF EN 1995-1-1 : 2005 et NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010

NF EN 1995-1-2 : 2005 et NF EN 1995-1-2/ NA : avril 2007

DTA 3.3_20/1016

AL-13-117

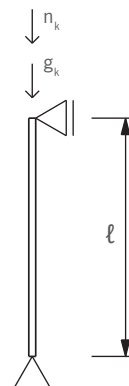

Épaisseurs minimales des panneaux pour diverses stabilités au feu (R 0 à R 60)

Charge permanente	Charge utile	HAUTEUR MUR (longueur de flambage ℓ)						
g _{2,k}	n _k	2,73 m			2,95 m			
[kN/m]	[kN/m]	R 0	R 30	R 60	R 0	R 30	R 60	
10,00	10,00	3s 60 DQ	3s 80 DQ	7s 180 DQ	3s 60 DQ	3s 80 DQ	7s 180 DQ	
	20,00		3s 90 DQ			3s 90 DQ		
	30,00					3s 100 DQ		
	40,00							
	50,00							
60,00								
20,00	10,00	3s 60 DQ	3s 90 DQ	7s 180 DQ	3s 60 DQ	3s 90 DQ	7s 180 DQ	
	20,00		3s 100 DQ			3s 100 DQ		
	30,00							
	40,00							
	50,00							
60,00								
30,00	10,00	3s 60 DQ	3s 90 DQ	7s 180 DQ	3s 60 DQ	3s 100 DQ	7s 180 DQ	
	20,00		3s 100 DQ			3s 110 DQ		
	30,00							
	40,00							
	50,00							
60,00		3s 70 DQ						
40,00	10,00	3s 60 DQ	3s 100 DQ	7s 180 DQ	3s 60 DQ	3s 100 DQ	7s 180 DQ	
	20,00		3s 110 DQ			3s 110 DQ		
	30,00							
	40,00							
	50,00							
60,00	3s 70 DQ		3s 70 DQ					
50,00	10,00	3s 60 DQ	3s 100 DQ	7s 180 DQ	3s 60 DQ	3s 110 DQ	7s 180 DQ	
	20,00		3s 110 DQ					
	30,00							
	40,00							
	50,00	3s 70 DQ						3s 70 DQ
60,00								
60,00	10,00	3s 60 DQ	3s 110 DQ	7s 180 DQ	3s 60 DQ	3s 110 DQ	7s 180 DQ	
	20,00				3s 70 DQ			
	30,00							
	40,00							
	50,00							
60,00								

R 0

R 30

R 60

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

Classe de service 1

Charge d'exploitation catégorie A ($\psi_0 = 0,7$ et $\psi_2 = 0,3$): $k_{\text{mod}} = 0,8$

Le poids propre des panneaux structurel KLH® est inclus dans les tableaux.

Résistance mécanique

a) Vérification au flambement (compression et flexion selon le procédé de la barre de remplacement)

Calcul de stabilité au feu (attaque sur 2 faces)

Dimensionnement avec KLHdesigner selon la méthode des sections réduites selon ETE-06/0138 et AL 13 – 117.

a) Vitesse de combustion $\beta_1 = 0,58$ mm/min vitesse de combustion normale (à l'intérieur d'un pli)

b) Vitesse de combustion $\beta_2 = 0,9$ mm/min (après qu'un pli soit tombé)

c) pour des zones ponctuelles avec $b < 300$ mm il faut considerer des vitesses de combustion plus élevées

Ce diagramme sert uniquement au pré-dimensionnement et ne remplace pas le calcul statique !

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT
03 PANNEAUX KLH® EN MUR AVEC DOUBLAGE
3.1 CALCUL DE STABILITÉ AU FEU AVEC ATTAQUE SUR UNE SEULE FACE (MURS EXTÉRIEURS)

Selon l'ETE-06/0138

NF EN 1995-1-1 : 2005 et NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010

NF EN 1995-1-2 : 2005 et NF EN 1995-1-2/ NA : avril 2007


DTA 3.3_20/1016

AL-13-117

Charge due à l'action du vent : $w_k = 0,80 \text{ kN/m}^2$

Épaisseurs minimales des panneaux pour diverses stabilités au feu (R 30 à R 120)

avec plaque de plâtre feu de 15 mm sur le coté exposé au feu

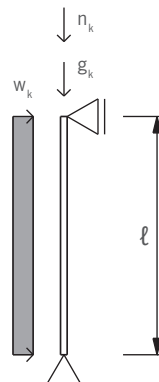

Charge permanente	Charge utile	HAUTEUR MUR (longueur de flambage ℓ)							
g _{2,k}	n _k	2,73 m				2,95 m			
[kN/m]	[kN/m]	R 30	R 60	R 90	R 120	R 30	R 60	R 90	R 120
10,00	10,00	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 120 DQ	5s 110 DQ	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 120 DQ	5s 120 DQ
	20,00				5s 120 DQ				
	30,00								
	40,00								
	50,00								
	60,00								
20,00	10,00	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 120 DQ	5s 120 DQ	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 120 DQ	5s 120 DQ
	20,00								
	30,00								
	40,00								
	50,00								
	60,00								
30,00	10,00	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 120 DQ	5s 120 DQ	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 120 DQ	5s 120 DQ
	20,00								
	30,00								
	40,00								
	50,00								
	60,00								
40,00	10,00	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 120 DQ	5s 120 DQ	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 120 DQ	5s 120 DQ
	20,00								
	30,00								
	40,00								
	50,00				5s 130 DQ				
	60,00								
50,00	10,00	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 120 DQ	5s 120 DQ	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 120 DQ	5s 120 DQ
	20,00								
	30,00				5s 130 DQ				5s 130 DQ
	40,00								
	50,00			5s 110 DQ					
	60,00								
60,00	10,00	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 120 DQ	5s 120 DQ	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 120 DQ	5s 130 DQ
	20,00				5s 130 DQ				
	30,00								
	40,00								
	50,00								
	60,00			5s 110 DQ					

R 30

R 60

R 90

R 120

R 30
R 60
R 90
R 120

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

Classe de service 1

Charge d'exploitation catégorie A ($\psi_0 = 0,7$ et $\psi_2 = 0,3$): $k_{mod} = 0,8$

Surcharges dues au vent ($\psi_0 = 0,6$ et $\psi_2 = 0$): $k_{mod} = 1,1$

Le poids propre des panneaux structurel KLH® est inclus dans les tableaux.

Résistance mécanique

- a) Vérification au flambement (compression et flexion selon le procédé de la barre de remplacement)
- b) Vérification des contraintes de cisaillement

Calcul de stabilité au feu (attaque sur une seule face)

Dimensionnement avec KLHdesigner selon la méthode des sections réduites selon ETE-06/0138 et AL 13 – 117.

- a) Vitesse de combustion $\beta_1 = 0,58$ mm/min vitesse de combustion normale (à l'intérieur d'un pli)
- b) Vitesse de combustion $\beta_2 = 0,9$ mm/min (après qu'un pli soit tombé)
- c) pour des zones ponctuelles avec $b < 300$ mm il faut considerer des vitesses de combustion plus élevées
- d) L'excentricité supplémentaire due à la combustion est prise en compte.

Doublage plaque de plâtre

Pour le doublage il faut prévoir des plaques de plâtre feu ou equivalent directement vissées sur le panneau KLH®. La fixation se fera selon les règles de l'art et les recommandations de la KLH Massivholz GmbH.

Ce diagramme sert uniquement au pré-dimensionnement et ne remplace pas le calcul statique !

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

3.2 EXPOSITION AU FEU DES 2 COTÉS (MURS INTÉRIEURS)

Selon l'ETE-06/0138

NF EN 1995-1-1 : 2005 et NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010

NF EN 1995-1-2 : 2005 et NF EN 1995-1-2/ NA : avril 2007

DTA 3.3_20/1016

AL-13-117

Épaisseurs minimales des panneaux pour diverses stabilités au feu (R 30 à R 120)
avec plaque de plâtre feu de 15 mm sur les 2 cotés



Charge permanente	Charge utile	HAUTEUR MUR (longueur de flambage ℓ)							
g _{2,k}	n _k	2,73 m				2,95 m			
[kN/m]	[kN/m]	R 30	R 60	R 90	R 120	R 30	R 60	R 90	R 120
10,00	10,00	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 120 DQ	3s 100 DQ	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 120 DQ	3s 100 DQ
	20,00								
	30,00								
	40,00								
	50,00								
	60,00								
20,00	10,00	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 120 DQ	3s 100 DQ	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 120 DQ	3s 100 DQ
	20,00								
	30,00								
	40,00								
	50,00			3s 80 DQ					
	60,00								
30,00	10,00	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 100 DQ	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 100 DQ
	20,00			3s 120 DQ					
	30,00			3s 80 DQ					
	40,00								
	50,00								
	60,00								
40,00	10,00	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 100 DQ	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 100 DQ
	20,00								
	30,00						3s 90 DQ		
	40,00								
	50,00								
	60,00								
50,00	10,00	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 80 DQ	3s 100 DQ	3s 80 DQ	3s 90 DQ	3s 80 DQ	3s 100 DQ
	20,00								
	30,00		3s 90 DQ						
	40,00								
	50,00								
	60,00								
60,00	10,00	3s 80 DQ	3s 90 DQ	3s 80 DQ	3s 100 DQ	3s 80 DQ	3s 90 DQ	3s 80 DQ	3s 100 DQ
	20,00								
	30,00						3s 100 DQ		
	40,00								
	50,00								
	60,00								

Avec 1 x 15 mm de Plaque de plâtre feu sur les 2 faces

Avec 2 x 15 mm de Plaque de plâtre feu sur les 2 faces

R 30

R 60

R 90

R 90

R 120

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

Classe de service 1

Charge d'exploitation catégorie A ($\psi_0 = 0,7$ et $\psi_2 = 0,3$): $k_{mod} = 0,8$

Le poids propre des panneaux structurel KLH[®] est inclus dans les tableaux.

Résistance mécanique

a) Vérification au flambement (compression et flexion selon le procédé de la barre de remplacement)

Calcul de stabilité au feu (attaque sur 2 faces)

Dimensionnement avec KLHdesigner selon la méthode des sections réduites selon ETE-06/0138 et AL 13 – 117.

a) Vitesse de combustion $\beta_1 = 0,58$ mm/min vitesse de combustion normale (à l'intérieur d'un pli)

b) Vitesse de combustion $\beta_2 = 0,9$ mm/min (après qu'un pli soit tombé)

c) pour des zones ponctuelles avec $b < 300$ mm il faut considerer des vitesses de combustion plus élevées

Doublage plaque de plâtre

Pour le doublage il faut prévoir des plaques de plâtre feu ou equivalent directement vissées sur le panneau KLH[®]. La fixation se fera selon les règles de l'art et les recommandations de la KLH Massivholz GmbH.

Ce diagramme sert uniquement au pré-dimensionnement et ne remplace pas le calcul statique !

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

04 PANNEAUX KLH® EN PLANCHER – UNE SEULE TRAVÉE

4.1 VÉRIFICATION SOUS VIBRATIONS SUIVANT CRITERE ÉLEVÉ


Selon l'ETE-06/0138

NF EN 1995-1-1 : 2005 et NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010

NF EN 1995-1-2 : 2005 et NF EN 1995-1-2/ NA : avril 2007

DTA 3.3_20/1016

AL-13-117

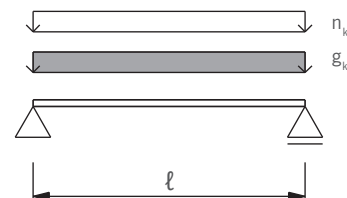

Épaisseurs minimales des panneaux pour les distances entre appuis indiquées

Charge permanente	Charge utile		DISTANCE ENTRE APPUIS POUR UNE SEULE TRAVÉE l			
$g_{2,k}$	n_k		3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
[kN/m²]	catégorie	[kN/m²]				
1,00	A	1,50	5s 120 DL	5s 140 DL	5s 190 DL	7ss 220 DL
		2,00		5s 150 DL	5s 200 DL	7ss 240 DL
		2,80				
	B	3,00	5s 130 DL	5s 160 DL	7ss 200 DL	7ss 260 DL
		3,50		5s 170 DL	7ss 220 DL	
	C	4,00	5s 140 DL	5s 180 DL	7ss 280 DL	
		5,00		5s 200 DL		
1,50	A	1,50	5s 120 DL	5s 140 DL	5s 190 DL	7ss 240 DL
		2,00		5s 150 DL	7ss 200 DL	
		2,80				
	B	3,00	5s 130 DL	5s 160 DL	7ss 260 DL	
		3,50		7ss 200 DL		
	C	4,00	5s 140 DL	5s 180 DL	7ss 280 DL	
		5,00		5s 200 DL	8ss 300 DL	
2,00	A	1,50	5s 120 DL	5s 150 DL	5s 200 DL	7ss 240 DL
		2,00		5s 160 DL	7ss 200 DL	
		2,80			7ss 220 DL	8ss 300 DL
	B	3,00	5s 130 DL	5s 170 DL		
		3,50		7ss 200 DL		
	C	4,00	5s 140 DL	5s 200 DL	7ss 280 DL	
		5,00		7ss 240 DL	8ss 300 DL	
2,50	A	1,50	5s 120 DL	5s 160 DL	7ss 200 DL	7ss 240 DL
		2,00		5s 170 DL	7ss 220 DL	7ss 260 DL
		2,80				
	B	3,00	5s 130 DL	5s 200 DL	7ss 240 DL	
		3,50		5s 150 DL	8ss 300 DL	
	C	4,00	5s 140 DL	5s 190 DL	7ss 220 DL	7ss 260 DL
		5,00		5s 200 DL	7ss 240 DL	8ss 300 DL
3,00	A	1,50	5s 130 DL	5s 160 DL	7ss 200 DL	7ss 260 DL
		2,00		5s 170 DL	7ss 220 DL	7ss 280 DL
		2,80				
	B	3,00	5s 140 DL	5s 200 DL	7ss 240 DL	8ss 300 DL
		3,50		5s 150 DL	7ss 200 DL	
	C	4,00	5s 140 DL	5s 190 DL	7ss 220 DL	7ss 260 DL
		5,00		5s 200 DL	7ss 240 DL	8ss 300 DL

R 60

R 90

R 120

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

Classe de service 1

$$k_{\text{def}} = 0,8$$

Charge d'exploitation catégorie A et B ($\psi_0 = 0,7$ et $\psi_2 = 0,3$): $k_{\text{mod}} = 0,8$

Charge exploitation catégorie C ($\psi_0 = 0,7$ et $\psi_2 = 0,6$): $k_{\text{mod}} = 0,8$

Le poids propre des panneaux structurel KLH® est inclus dans les tableaux.

Valeurs limites de la flèche selon la norme NF EN 1995-1-1:2005, NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010, le DTA 3.3_20/1016

- a) situation de calcul caractéristique : $w_{Q,\text{inst}} \leq \ell/300$
- b) situation de calcul quasi-permanente : $w_{\text{fin}} \leq \ell/250$
- c) $w_2 = (w_{\text{fin}} - w_{\text{inst}}) \leq \ell/350$ si $\ell \leq 7\text{m}$ ou $10\text{mm} + L/700$ si $\ell > 7\text{m}$

Vérification sous vibrations selon ÖNORM B 1995-1-1:2019

- a) Classe de plancher I : Plancher entre 2 unités d'utilisation (ex. : entre logements ou bureaux)
6 cm de chape béton flottante sur ravaillage
- b) Valeur limite du critère de fréquence et de raideur : $f_{1,\text{min}} \geq 4,5 \text{ Hz}$; $f_1 \geq f_{\text{gr}} = 8 \text{ Hz}$; $w_{\text{stat}} \leq w_{\text{gr}} = 0,25 \text{ mm}$
- c) Facteur d'amortissement pour plancher en panneau CLT avec chape ciment flottante et revêtement du sol lourd
 $\zeta = 4,0 \%$
- d) Accélération valeur limite (nécessaire pour $f_{1,\text{min}} \leq f_1 \leq f_{\text{gr}}$): $a_{\text{rms}} \leq a_{\text{gr}} = 0,05 \text{ m/s}^2$
- e) Largeur plancher (b) $\leq 1,2 \times$ travée $1,2^* \ell$

Résistance mécanique

- a) Vérification des contraintes de flexion
- b) Vérification des contraintes de cisaillement

Calcul de stabilité au feu (attaque sur une seule face)

Dimensionnement avec KLHdesigner selon la méthode des sections réduites selon ETE-06/0138 et AL 13 – 117.

- a) Vitesse de combustion $\beta_1 = 0,68 \text{ mm/min}$ vitesse de combustion normale (à l'intérieur d'un pli)
- b) Vitesse de combustion $\beta_2 = 1,1 \text{ mm/min}$ (après qu'un pli soit tombé)
- c) pour des zones ponctuelles avec $b < 300 \text{ mm}$ il faut considérer des vitesses de combustion plus élevées
- d) Les épaisseurs minimales (pour R0) atteignent automatiquement les résistances au feu selon la colorisation

Ce diagramme sert uniquement au pré-dimensionnement et ne remplace pas le calcul statique !

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

4.2 VÉRIFICATION SOUS VIBRATIONS SUIVANT CRITERE ÉLEVÉ (CHAPE SÈCHE)


Selon l'ETE-06/0138

NF EN 1995-1-1 : 2005 et NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010

NF EN 1995-1-2 : 2005 et NF EN 1995-1-2/ NA : avril 2007

DTA 3.3_20/1016

AL-13-117

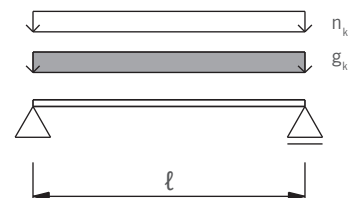

Épaisseurs minimales des panneaux pour les distances entre appuis indiquées

Charge permanente	Charge utile		DISTANCE ENTRE APPUIS POUR UNE SEULE TRAVÉE ℓ			
g _{2,k}	n _k		3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
[kN/m²]	catégorie	[kN/m²]				
1,00	A	1,50	5s 130 DL	5s 150 DL	5s 190 DL	7ss 220 DL
		2,00			5s 200 DL	
		2,80		5s 160 DL		7ss 200 DL
	B	3,00				
		3,50			5s 170 DL	
	C	4,00		5s 180 DL		7ss 280 DL
5,00						
1,50	A	1,50	5s 130 DL	5s 150 DL	5s 190 DL	7ss 240 DL
		2,00			7ss 200 DL	
		2,80		5s 160 DL		7ss 200 DL
	B	3,00				
		3,50			5s 180 DL	
	C	4,00		5s 200 DL		7ss 240 DL
5,00						
2,00	A	1,50	5s 130 DL	5s 150 DL	5s 200 DL	7ss 240 DL
		2,00			7ss 200 DL	
		2,80		5s 170 DL		7ss 200 DL
	B	3,00				
		3,50			5s 180 DL	
	C	4,00		5s 190 DL		7ss 240 DL
5,00						
2,50	A	1,50	5s 130 DL	5s 160 DL	7ss 200 DL	7ss 260 DL
		2,00			7ss 220 DL	
		2,80		5s 180 DL		7ss 220 DL
	B	3,00				
		3,50			5s 200 DL	
	C	4,00		7ss 200 DL		
5,00						
3,00	A	1,50	5s 130 DL	5s 160 DL	7ss 200 DL	7ss 260 DL
		2,00			7ss 220 DL	
		2,80		5s 180 DL		7ss 220 DL
	B	3,00				
		3,50			5s 200 DL	
	C	4,00		7ss 200 DL		
5,00						

R 60

R 90

R 120

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

Classe de service 1

$$k_{\text{def}} = 0,8$$

Charge d'exploitation catégorie A et B ($\psi_0 = 0,7$ et $\psi_2 = 0,3$): $k_{\text{mod}} = 0,8$

Charge exploitation catégorie C ($\psi_0 = 0,7$ et $\psi_2 = 0,6$): $k_{\text{mod}} = 0,8$

Le poids propre des panneaux structurel KLH® est inclus dans les tableaux.

Valeurs limites de la flèche selon la norme NF EN 1995-1-1:2005, NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010, le DTA 3.3_20/1016

- a) situation de calcul caractéristique : $w_{Q,\text{inst}} \leq \ell/300$
- b) situation de calcul quasi-permanente : $w_{\text{fin}} \leq \ell/250$
- c) $w_2 = (w_{\text{fin}} - w_{\text{inst}}) \leq \ell/350$ si $\ell \leq 7\text{m}$ ou $10\text{mm} + L/700$ si $\ell > 7\text{m}$

Vérification sous vibrations selon ÖNORM B 1995-1-1:2019

- a) Classe de plancher I : Plancher entre 2 unités d'utilisation (ex. : entre logements ou bureaux)
Chape sèche sur ravaillage lourd (min 60 kg/m²)
- b) Valeur limite du critère de fréquence et de raideur : $f_{1,\text{min}} \geq 4,5 \text{ Hz}$; $f_1 \geq f_{\text{gr}} = 8 \text{ Hz}$; $w_{\text{stat}} \leq w_{\text{gr}} = 0,25 \text{ mm}$
- c) Facteur d'amortissement pour plancher en panneau CLT avec chape ciment flottante et revêtement du sol lourd
 $\zeta = 4,0 \%$
- d) Accélération valeur limite (nécessaire pour $f_{1,\text{min}} \leq f_1 \leq f_{\text{gr}}$): $\alpha_{\text{rms}} \leq \alpha_{\text{gr}} = 0,05 \text{ m/s}^2$
- e) Largeur plancher (b) $\leq 1,2 \times \text{travée}$ $1,2^* \ell$

Résistance mécanique

- a) Vérification des contraintes de flexion
- b) Vérification des contraintes de cisaillement

Calcul de stabilité au feu (attaque sur une seule face)

Dimensionnement avec KLHdesigner selon la méthode des sections réduites selon ETE-06/0138 et AL 13 – 117.

- a) Vitesse de combustion $\beta_1 = 0,68 \text{ mm/min}$ vitesse de combustion normale (à l'intérieur d'un pli)
- b) Vitesse de combustion $\beta_2 = 1,1 \text{ mm/min}$ (après qu'un pli soit tombé)
- c) pour des zones ponctuelles avec $b < 300 \text{ mm}$ il faut considérer des vitesses de combustion plus élevées
- d) Les épaisseurs minimales (pour R0) atteignent automatiquement les résistances au feu selon la colorisation

Ce diagramme sert uniquement au pré-dimensionnement et ne remplace pas le calcul statique !

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

4.3 VÉRIFICATION SOUS VIBRATIONS SUIVANT CRITERE FAIBLE


Selon l'ETE-06/0138

NF EN 1995-1-1 : 2005 et NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010

NF EN 1995-1-2 : 2005 et NF EN 1995-1-2/ NA : avril 2007

DTA 3.3_20/1016

AL-13-117

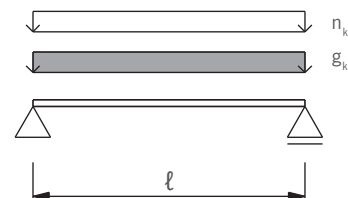

Épaisseurs minimales des panneaux pour les distances entre appuis indiquées

Charge permanente	Charge utile		DISTANCE ENTRE APPUIS POUR UNE SEULE TRAVÉE ℓ				
$g_{2,k}$	n_k		3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	
[kN/m²]	catégorie	[kN/m²]					
1,00	A	1,50	3s 110 DL	5s 130 DL	5s 160 DL	7ss 200 DL	
		2,00		5s 140 DL	5s 180 DL	7ss 200 DL	
		2,80					
	B	3,00		5s 150 DL	5s 180 DL	7ss 220 DL	
		3,50			5s 200 DL		
	C	4,00	3s 120 DL	5s 160 DL	7ss 200 DL	7ss 240 DL	
		5,00		5s 170 DL	7ss 220 DL		
1,50	A	1,50	3s 110 DL	5s 130 DL	5s 170 DL	7ss 200 DL	
		2,00		5s 140 DL	5s 180 DL	7ss 220 DL	
		2,80		5s 150 DL	5s 190 DL		
	B	3,00		5s 160 DL	5s 200 DL	7ss 240 DL	
		3,50			5s 170 DL		7ss 200 DL
	C	4,00	3s 120 DL	5s 180 DL	7ss 220 DL	7ss 260 DL	
		5,00		5s 190 DL	7ss 240 DL		
2,00	A	1,50	3s 110 DL	5s 140 DL	5s 180 DL	7ss 200 DL	
		2,00		5s 150 DL	5s 190 DL	7ss 220 DL	
		2,80			5s 160 DL		7ss 200 DL
	B	3,00		5s 170 DL	5s 200 DL	7ss 240 DL	
		3,50			5s 180 DL		7ss 220 DL
	C	4,00	3s 120 DL	5s 190 DL	7ss 240 DL	7ss 280 DL	
		5,00		5s 200 DL	7ss 260 DL		
2,50	A	1,50	3s 120 DL	5s 140 DL	5s 180 DL	7ss 220 DL	
		2,00		5s 150 DL	5s 190 DL		
		2,80			5s 200 DL		
	B	3,00		5s 160 DL	7ss 200 DL	7ss 240 DL	
		3,50			5s 170 DL	7ss 220 DL	
	C	4,00		5s 130 DL	5s 180 DL	7ss 200 DL	7ss 260 DL
		5,00			5s 140 DL	7ss 220 DL	
3,00	A	1,50	3s 120 DL	5s 150 DL	5s 190 DL	7ss 220 DL	
		2,00		5s 160 DL	5s 200 DL	7ss 240 DL	
		2,80			7ss 200 DL		
	B	3,00		5s 170 DL	7ss 220 DL	7ss 260 DL	
		3,50			5s 180 DL		7ss 240 DL
	C	4,00	5s 130 DL	5s 190 DL	7ss 200 DL	7ss 260 DL	
		5,00		5s 140 DL	7ss 220 DL		

R 30

R 60

R 90

R 120

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

Classe de service 1

$$k_{\text{def}} = 0,8$$

Charge d'exploitation catégorie A et B ($\psi_0 = 0,7$ et $\psi_2 = 0,3$): $k_{\text{mod}} = 0,8$

Charge exploitation catégorie C ($\psi_0 = 0,7$ et $\psi_2 = 0,6$): $k_{\text{mod}} = 0,8$

Le poids propre des panneaux structurel KLH® est inclus dans les tableaux.

Valeurs limites de la flèche selon la norme NF EN 1995-1-1:2005, NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010, le DTA 3.3_20/1016

- a) situation de calcul caractéristique : $w_{Q,\text{inst}} \leq \ell/300$
- b) situation de calcul quasi-permanente : $w_{\text{fin}} \leq \ell/250$
- c) $w_2 = (w_{\text{fin}} - w_{\text{inst}}) \leq \ell/350$ si $\ell \leq 7\text{m}$ ou $10\text{mm} + L/700$ si $\ell > 7\text{m}$

Vérification sous vibrations selon ÖNORM B 1995-1-1:2019

- a) Classe de plancher II : Plancher à l'intérieur d'une unité d'utilisation (ex. : maison individuelle)
Chape béton flottante (aussi sur ravaillage), chape sèche sur ravaillage lourd ($\geq 60 \text{ kg/m}^2$)
- b) Valeur limite du critère de fréquence et de raideur : $f_{1,\text{min}} \geq 4,5 \text{ Hz}$; $f_1 \geq f_{\text{gr}} = 6 \text{ Hz}$; $w_{\text{stat}} \leq w_{\text{gr}} = 0,50 \text{ mm}$
- c) Facteur d'amortissement pour plancher en panneau CLT avec chape ciment flottante et revêtement du sol lourd
 $\zeta = 4,0 \%$
- d) Accélération valeur limite (nécessaire pour $f_{1,\text{min}} \leq f_1 \leq f_{\text{gr}}$): $\alpha_{\text{rms}} \leq \alpha_{\text{gr}} = 0,10 \text{ m/s}^2$
- e) Largeur plancher (b) $\leq 1,2 \times \text{travée}$ $1,2^* \ell$

Résistance mécanique

- a) Vérification des contraintes de flexion
- b) Vérification des contraintes de cisaillement

Calcul de stabilité au feu (attaque sur une seule face)

Dimensionnement avec KLHdesigner selon la méthode des sections réduites selon ETE-06/0138 et AL 13 – 117.

- a) Vitesse de combustion $\beta_1 = 0,68 \text{ mm/min}$ vitesse de combustion normale (à l'intérieur d'un pli)
- b) Vitesse de combustion $\beta_2 = 1,1 \text{ mm/min}$ (après qu'un pli soit tombé)
- c) pour des zones ponctuelles avec $b < 300 \text{ mm}$ il faut considérer des vitesses de combustion plus élevées
- d) Les épaisseurs minimales (pour R0) atteignent automatiquement les résistances au feu selon la colorisation

Ce diagramme sert uniquement au pré-dimensionnement et ne remplace pas le calcul statique !

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

05 PANNEAUX KLH® EN PLANCHER – DEUX TRAVÉES

5.1 VÉRIFICATION SOUS VIBRATIONS SUIVANT CRITÈRE ÉLEVÉ

Selon l'ETE-06/0138

NF EN 1995-1-1 : 2005 et NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010


NF EN 1995-1-2 : 2005 et NF EN 1995-1-2/ NA : avril 2007

DTA 3.3_20/1016

AL-13-117

Charge d'exploitation défavorable selon travée

Épaisseurs minimales des panneaux pour les distances
entre appuis indiquées

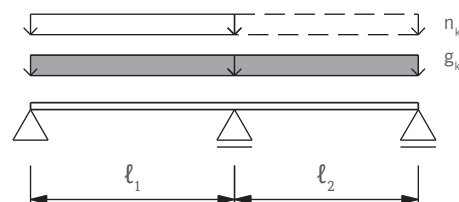

Charge permanente	Charge utile		DISTANCE ENTRE APPUIS POUR DEUX TRAVÉES ℓ_1 $\ell_2 = 0,8 \cdot \ell_1$ à $1,0 \cdot \ell_1$			
$g_{2,k}$	n_k		3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
[kN/m ²]	catégorie	[kN/m ²]				
1,00	A	1,50	5s 110 DL	5s 130 DL	5s 150 DL	5s 190 DL
		2,00			5s 160 DL	5s 200 DL
		2,80				
	B	3,00	5s 140 DL	5s 170 DL	7ss 200 DL	
		3,50		5s 190 DL	7ss 220 DL	
	C	4,00	5s 150 DL	5s 160 DL	7ss 240 DL	
1,50	A	1,50	5s 110 DL	5s 130 DL	5s 160 DL	5s 190 DL
		2,00			5s 170 DL	5s 200 DL
		2,80				
	B	3,00	5s 140 DL	5s 200 DL	7ss 220 DL	
		3,50	5s 150 DL	5s 160 DL	7ss 240 DL	
	C	4,00	5s 160 DL	7ss 200 DL	7ss 240 DL	
2,00	A	1,50	5s 110 DL	5s 130 DL	5s 160 DL	5s 200 DL
		2,00			5s 180 DL	7ss 200 DL
		2,80				
	B	3,00	5s 140 DL	5s 200 DL	7ss 220 DL	
		3,50	5s 150 DL	5s 160 DL	7ss 240 DL	
	C	4,00	5s 160 DL	7ss 200 DL	7ss 240 DL	
2,50	A	1,50	5s 110 DL	5s 130 DL	5s 160 DL	5s 200 DL
		2,00			5s 170 DL	7ss 200 DL
		2,80				
	B	3,00	5s 140 DL	5s 200 DL	7ss 220 DL	
		3,50	5s 150 DL	5s 160 DL	7ss 240 DL	
	C	4,00	5s 160 DL	7ss 200 DL	7ss 240 DL	
3,00	A	1,50	5s 110 DL	5s 140 DL	5s 170 DL	7ss 200 DL
		2,00			5s 180 DL	7ss 220 DL
		2,80				
	B	3,00	5s 150 DL	5s 200 DL	7ss 240 DL	
		3,50	5s 160 DL	7ss 200 DL	7ss 240 DL	
	C	4,00	5s 170 DL	7ss 200 DL	7ss 240 DL	

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

Classe de service 1

$$k_{\text{def}} = 0,8$$

Charge d'exploitation catégorie A et B ($\psi_0 = 0,7$ et $\psi_2 = 0,3$): $k_{\text{mod}} = 0,8$

Charge exploitation catégorie C ($\psi_0 = 0,7$ et $\psi_2 = 0,6$): $k_{\text{mod}} = 0,8$

Le poids propre des panneaux structurel KLH® est inclus dans les tableaux.

Valeurs limites de la flèche selon la norme NF EN 1995-1-1:2005, NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010, le DTA 3.3_20/1016

- a) situation de calcul caractéristique : $w_{Q,\text{inst}} \leq \ell/300$
- b) situation de calcul quasi-permanente : $w_{\text{fin}} \leq \ell/250$
- c) $w_2 = (w_{\text{fin}} - w_{\text{inst}}) \leq \ell/350$ si $\ell \leq 7\text{m}$ ou $10\text{mm} + L/700$ si $\ell > 7\text{m}$

Vérification sous vibrations selon ÖNORM B 1995-1-1:2019

- a) Classe de plancher I : Plancher entre 2 unités d'utilisation (ex. : entre logements ou bureaux)
6 cm de chape béton flottante sur ravaillage
- b) Valeur limite du critère de fréquence et de raideur : $f_{1,\text{min}} \geq 4,5 \text{ Hz}$; $f_1 \geq f_{\text{gr}} = 8 \text{ Hz}$; $w_{\text{stat}} \leq w_{\text{gr}} = 0,25 \text{ mm}$
- c) Facteur d'amortissement pour plancher en panneau CLT avec chape ciment flottante et revêtement du sol lourd
 $\zeta = 4,0 \%$
- d) Accélération valeur limite (nécessaire pour $f_{1,\text{min}} \leq f_1 \leq f_{\text{gr}}$): $\alpha_{\text{rms}} \leq \alpha_{\text{gr}} = 0,05 \text{ m/s}^2$
- e) Largeur plancher (b) $\leq 1,2 \times$ travée $1,2^* \ell$

Résistance mécanique

- a) Vérification des contraintes de flexion
- b) Vérification des contraintes de cisaillement

Calcul de stabilité au feu (attaque sur une seule face)

Dimensionnement avec KLHdesigner selon la méthode des sections réduites selon ETE-06/0138 et AL 13 – 117.

- a) Vitesse de combustion $\beta_1 = 0,68 \text{ mm/min}$ vitesse de combustion normale (à l'intérieur d'un pli)
- b) Vitesse de combustion $\beta_2 = 1,1 \text{ mm/min}$ (après qu'un pli soit tombé)
- c) pour des zones ponctuelles avec $b < 300 \text{ mm}$ il faut considérer des vitesses de combustion plus élevées
- d) Les épaisseurs minimales (pour R0) atteignent automatiquement les résistances au feu selon la colorisation

Ce diagramme sert uniquement au pré-dimensionnement et ne remplace pas le calcul statique !

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

5.2 VÉRIFICATION SOUS VIBRATIONS SUIVANT CRITERE ÉLEVÉ (CHAPE SÈCHE)

Selon l'ETE-06/0138

NF EN 1995-1-1 : 2005 et NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010


NF EN 1995-1-2 : 2005 et NF EN 1995-1-2/ NA : avril 2007

DTA 3.3_20/1016

AL-13-117

Charge d'exploitation défavorable selon travée

Épaisseurs minimales des panneaux pour les distances
entre appuis indiquées

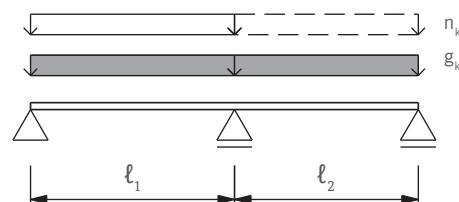

Charge permanente	Charge utile		DISTANCE ENTRE APPUIS POUR DEUX TRAVÉES ℓ_1 $\ell_2 = 0,8 \cdot \ell_1$ à $1,0 \cdot \ell_1$			
$g_{2,k}$	n_k		3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
[kN/m ²]	catégorie	[kN/m ²]				
1,00	A	1,50	5s 110 DL	5s 140 DL	5s 160 DL	5s 190 DL
		2,00				7ss 200 DL
		2,80			5s 170 DL	
	B	3,00	5s 120 DL	5s 150 DL		7ss 220 DL
		3,50			7ss 240 DL	
	C	4,00	5s 160 DL	5s 190 DL		
5,00	7ss 200 DL	7ss 220 DL				
1,50	A	1,50	5s 110 DL	5s 140 DL	5s 170 DL	5s 190 DL
		2,00				5s 200 DL
		2,80			7ss 200 DL	
	B	3,00	5s 120 DL	5s 150 DL		7ss 220 DL
		3,50			7ss 240 DL	
	C	4,00	5s 160 DL	5s 180 DL		
5,00	7ss 200 DL	7ss 220 DL				
2,00	A	1,50	5s 110 DL	5s 140 DL	5s 170 DL	5s 200 DL
		2,00				7ss 200 DL
		2,80			5s 180 DL	
	B	3,00	5s 120 DL	5s 150 DL		7ss 220 DL
		3,50			7ss 240 DL	
	C	4,00	5s 160 DL	7ss 200 DL		
5,00	7ss 200 DL	7ss 220 DL				
2,50	A	1,50	5s 110 DL	5s 140 DL	5s 170 DL	7ss 220 DL
		2,00				
		2,80			5s 180 DL	
	B	3,00	5s 120 DL	5s 150 DL		7ss 200 DL
		3,50			7ss 240 DL	
	C	4,00	5s 160 DL	7ss 200 DL		
5,00	7ss 200 DL	7ss 220 DL				
3,00	A	1,50	5s 110 DL	5s 150 DL	5s 170 DL	7ss 220 DL
		2,00			5s 180 DL	
		2,80			5s 190 DL	
	B	3,00	5s 120 DL	5s 160 DL		7ss 200 DL
		3,50			7ss 240 DL	
	C	4,00	5s 170 DL	7ss 200 DL		
5,00	7ss 200 DL	7ss 220 DL				

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

Classe de service 1

$$k_{\text{def}} = 0,8$$

Charge d'exploitation catégorie A et B ($\psi_0 = 0,7$ et $\psi_2 = 0,3$): $k_{\text{mod}} = 0,8$

Charge exploitation catégorie C ($\psi_0 = 0,7$ et $\psi_2 = 0,6$): $k_{\text{mod}} = 0,8$

Le poids propre des panneaux structurel KLH® est inclus dans les tableaux.

Valeurs limites de la flèche selon la norme NF EN 1995-1-1:2005, NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010, le DTA 3.3_20/1016

- a) situation de calcul caractéristique : $w_{Q,\text{inst}} \leq \ell/300$
- b) situation de calcul quasi-permanente : $w_{\text{fin}} \leq \ell/250$
- c) $w_2 = (w_{\text{fin}} - w_{\text{inst}}) \leq \ell/350$ si $\ell \leq 7\text{m}$ ou $10\text{mm} + L/700$ si $\ell > 7\text{m}$

Vérification sous vibrations selon ÖNORM B 1995-1-1:2019

- a) Classe de plancher I : Plancher entre 2 unités d'utilisation (ex. : entre logements ou bureaux)
chape sèche flottante sur ravaillage lourd ($\geq 60 \text{ kg/m}^2$)
- b) Valeur limite du critère de fréquence et de raideur : $f_{1,\text{min}} \geq 4,5 \text{ Hz}$; $f_1 \geq f_{\text{gr}} = 8 \text{ Hz}$; $w_{\text{stat}} \leq w_{\text{gr}} = 0,25 \text{ mm}$
- c) Facteur d'amortissement pour plancher en panneau CLT avec chape ciment flottante et revêtement du sol lourd
 $\zeta = 4,0 \%$
- d) Accélération valeur limite (nécessaire pour $f_{1,\text{min}} \leq f_1 \leq f_{\text{gr}}$): $\alpha_{\text{rms}} \leq \alpha_{\text{gr}} = 0,05 \text{ m/s}^2$
- e) Largeur plancher (b) $\leq 1,2 \times \text{travée}$ $1,2^* \ell$

Résistance mécanique

- a) Vérification des contraintes de flexion
- b) Vérification des contraintes de cisaillement

Calcul de stabilité au feu (attaque sur une seule face)

Dimensionnement avec KLHdesigner selon la méthode des sections réduites selon ETE-06/0138 et AL 13 – 117.

- a) Vitesse de combustion $\beta_1 = 0,68 \text{ mm/min}$ vitesse de combustion normale (à l'intérieur d'un pli)
- b) Vitesse de combustion $\beta_2 = 1,1 \text{ mm/min}$ (après qu'un pli soit tombé)
- c) pour des zones ponctuelles avec $b < 300 \text{ mm}$ il faut considérer des vitesses de combustion plus élevées
- d) Les épaisseurs minimales (pour R0) atteignent automatiquement les résistances au feu selon la colorisation

Ce diagramme sert uniquement au pré-dimensionnement et ne remplace pas le calcul statique !

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

5.3 VÉRIFICATION SOUS VIBRATIONS SUIVANT CRITERE FAIBLE

Selon l'ETE-06/0138

NF EN 1995-1-1 : 2005 et NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010


NF EN 1995-1-2 : 2005 et NF EN 1995-1-2/ NA : avril 2007

DTA 3.3_20/1016

AL-13-117

Charge d'exploitation défavorable selon travée

Épaisseurs minimales des panneaux pour les distances
entre appuis indiquées

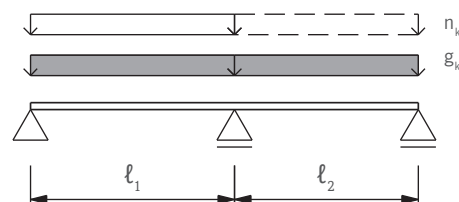

Charge permanente $g_{2,k}$ [kN/m²]	Charge utile η_k catégorie [kN/m²]		DISTANCE ENTRE APPUIS POUR DEUX TRAVÉES ℓ_1 $\ell_2 = 0,8 \cdot \ell_1$ à $1,0 \cdot \ell_1$			
			3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
1,00	A	1,50	3s 110 DL	5s 110 DL	5s 130 DL	5s 160 DL
		2,00		5s 120 DL	5s 140 DL	5s 170 DL
		2,80				
	B	3,00		5s 130 DL	5s 150 DL	5s 180 DL
		3,50				
	C	4,00		5s 140 DL	5s 160 DL	5s 200 DL
1,50	A	1,50	3s 110 DL	5s 110 DL	5s 140 DL	5s 160 DL
		2,00		5s 120 DL	5s 150 DL	5s 180 DL
		2,80				
	B	3,00		5s 130 DL	5s 160 DL	7ss 200 DL
		3,50				
	C	4,00		5s 140 DL	5s 180 DL	7ss 220 DL
2,00	A	1,50	3s 110 DL	5s 110 DL	5s 140 DL	5s 160 DL
		2,00		5s 120 DL	5s 150 DL	5s 170 DL
		2,80				
	B	3,00		5s 130 DL	5s 160 DL	5s 180 DL
		3,50				
	C	4,00		5s 140 DL	5s 170 DL	7ss 200 DL
2,50	A	1,50	3s 110 DL	5s 120 DL	5s 140 DL	5s 170 DL
		2,00		5s 130 DL	5s 150 DL	5s 180 DL
		2,80				
	B	3,00		5s 140 DL	5s 160 DL	5s 200 DL
		3,50				
	C	4,00		5s 150 DL	5s 180 DL	7ss 200 DL
3,00	A	1,50	3s 110 DL	5s 120 DL	5s 150 DL	5s 180 DL
		2,00		5s 130 DL	5s 160 DL	5s 190 DL
		2,80				
	B	3,00		5s 140 DL	5s 170 DL	7ss 200 DL
		3,50				
	C	4,00		5s 150 DL	5s 180 DL	7ss 220 DL
			R 30	R 60	R 90	R 120

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

Classe de service 1

$$k_{\text{def}} = 0,8$$

Charge d'exploitation catégorie A et B ($\psi_0 = 0,7$ et $\psi_2 = 0,3$): $k_{\text{mod}} = 0,8$

Charge exploitation catégorie C ($\psi_0 = 0,7$ et $\psi_2 = 0,6$): $k_{\text{mod}} = 0,8$

Le poids propre des panneaux structurel KLH® est inclus dans les tableaux.

Valeurs limites de la flèche selon la norme NF EN 1995-1-1:2005, NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010, le DTA 3.3_20/1016

- a) situation de calcul caractéristique : $w_{Q,\text{inst}} \leq \ell/300$
- b) situation de calcul quasi-permanente : $w_{\text{fin}} \leq \ell/250$
- c) $w_2 = (w_{\text{fin}} - w_{\text{inst}}) \leq \ell/350$ si $\ell \leq 7\text{m}$ ou $10\text{mm} + \ell/700$ si $\ell > 7\text{m}$

Vérification sous vibrations selon ÖNORM B 1995-1-1:2019

- a) Classe de plancher II : Plancher à l'intérieur d'une unité d'utilisation (ex. : maison individuelle)
Chape béton flottante (aussi sur ravaillage), chape sèche sur ravaillage lourd ($\geq 60 \text{ kg/m}^2$)
- b) Valeur limite du critère de fréquence et de raideur : $f_{1,\text{min}} \geq 4,5 \text{ Hz}$; $f_1 \geq f_{\text{gr}} = 6 \text{ Hz}$; $w_{\text{stat}} \leq w_{\text{gr}} = 0,50 \text{ mm}$
- c) Facteur d'amortissement pour plancher en panneau CLT avec chape ciment flottante et revêtement du sol lourd
 $\zeta = 4,0 \%$
- d) Accélération valeur limite (nécessaire pour $f_{1,\text{min}} \leq f_1 \leq f_{\text{gr}}$): $\alpha_{\text{rms}} \leq \alpha_{\text{gr}} = 0,10 \text{ m/s}^2$
- e) Largeur plancher (b) $\leq 1,2 \times \text{travée}$ $1,2^* \ell$

Résistance mécanique

- a) Vérification des contraintes de flexion
- b) Vérification des contraintes de cisaillement

Calcul de stabilité au feu (attaque sur une seule face)

Dimensionnement avec KLHdesigner selon la méthode des sections réduites selon ETE-06/0138 et AL 13 – 117.

- a) Vitesse de combustion $\beta_1 = 0,68 \text{ mm/min}$ vitesse de combustion normale (à l'intérieur d'un pli)
- b) Vitesse de combustion $\beta_2 = 1,1 \text{ mm/min}$ (après qu'un pli soit tombé)
- c) pour des zones ponctuelles avec $b < 300 \text{ mm}$ il faut considérer des vitesses de combustion plus élevées
- d) Les épaisseurs minimales (pour R0) atteignent automatiquement les résistances au feu selon la colorisation

Ce diagramme sert uniquement au pré-dimensionnement et ne remplace pas le calcul statique !

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

06 PANNEAUX KLH® EN SUPPORT DE TOITURE – UNE SEULE TRAVÉE


Selon l'ETE-06/0138

NF EN 1995-1-1 : 2005 et NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010

NF EN 1995-1-2 : 2005 et NF EN 1995-1-2/ NA : avril 2007

DTA 3.3_20/1016

AL-13-117

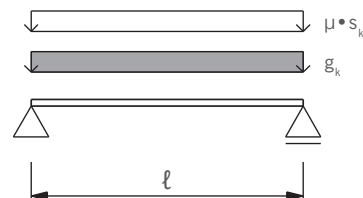

Épaisseurs minimales des panneaux pour les distances entre appuis indiquées

Charge permanente	Neige sur la toiture	DISTANCE ENTRE APPUIS POUR UNE SEULE TRAVÉE ℓ			
$g_{2,k}$	$s = \mu \cdot s_k$	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
[kN/m²]	[kN/m²]				
0,50	1,00	3s 80 DL	3s 100 DL	5s 130 DL	5s 150 DL
	1,50		3s 110 DL	5s 140 DL	5s 160 DL
	2,00			5s 170 DL	
	2,50	3s 90 DL	3s 120 DL	5s 150 DL	5s 180 DL
	3,00		3s 120 DL	5s 190 DL	
	4,00		5s 130 DL	5s 160 DL	7ss 200 DL
	5,00	5s 140 DL	5s 180 DL		
1,00	1,00	3s 80 DL	3s 110 DL	5s 140 DL	5s 170 DL
	1,50		3s 120 DL	5s 180 DL	
	2,00			5s 150 DL	5s 190 DL
	2,50	3s 90 DL	5s 160 DL	5s 200 DL	
	3,00	3s 100 DL	5s 130 DL	5s 170 DL	7ss 200 DL
	4,00		5s 140 DL		
	5,00		5s 180 DL		
1,50	1,00	3s 90 DL	3s 120 DL	5s 150 DL	5s 190 DL
	1,50		5s 160 DL	5s 200 DL	
	2,00			5s 130 DL	7ss 200 DL
	2,50	5s 140 DL	5s 170 DL		
	3,00	5s 180 DL	7ss 220 DL		
	4,00	5s 200 DL			
	5,00	3s 110 DL		5s 150 DL	
2,00	1,00	3s 90 DL	5s 130 DL	5s 160 DL	5s 200 DL
	1,50	3s 100 DL		5s 170 DL	7ss 200 DL
	2,00		5s 140 DL	5s 180 DL	7ss 220 DL
	2,50			5s 190 DL	
	3,00	3s 110 DL	5s 150 DL	5s 200 DL	
	4,00		5s 150 DL		
	5,00		5s 200 DL		
2,50	1,00	3s 100 DL	5s 140 DL	5s 170 DL	7ss 200 DL
	1,50			5s 180 DL	7ss 220 DL
	2,00			5s 190 DL	
	2,50	3s 110 DL	5s 150 DL	5s 200 DL	
	3,00		5s 160 DL	7ss 200 DL	
	4,00		7ss 200 DL	7ss 240 DL	
	5,00	3s 120 DL	5s 160 DL	7ss 200 DL	7ss 240 DL

R 30

R 60

R 90

R 120

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

Classe de service 1

$$k_{\text{def}} = 0,8$$

Charge de neige en altitude $\leq 1000\text{m}$ ($\psi_0 = 0,5$ et $\psi_2 = 0,0$): $k_{\text{mod}} = 0,8$

Le poids propre des panneaux structurel KLH® est inclus dans les tableaux.

Pente de toiture max. : 15°

Valeurs limites de la flèche selon la norme NF EN 1995-1-1:2005, NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010, le DTA 3.3_20/1016

a) situation de calcul caractéristique : $w_{Q,\text{inst}} \leq \ell/400$ (selon DTU 43.4)

b) situation de calcul quasi-permanente : $w_{\text{fin}} \leq \ell/300$ (selon DTU série 40)

Résistance mécanique

a) Vérification des contraintes de flexion

b) Vérification des contraintes de cisaillement

Calcul de stabilité au feu (attaque sur une seule face)

Dimensionnement avec KLHdesigner selon la méthode des sections réduites selon ETE-06/0138 et AL 13 – 117.

a) Vitesse de combustion $\beta_1 = 0,68$ mm/min vitesse de combustion normale (à l'intérieur d'un pli)

b) Vitesse de combustion $\beta_2 = 1,1$ mm/min (après qu'un pli soit tombé)

c) pour des zones ponctuelles avec $b < 300$ mm il faut considérer des vitesses de combustion plus élevées

d) Les épaisseurs minimales (pour R0) atteignent automatiquement les résistances au feu selon la colorisation

Ce diagramme sert uniquement au pré-dimensionnement et ne remplace pas le calcul statique !

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

07 PANNEAUX KLH® EN SUPPORT DE TOITURE – DEUX TRAVÉES

Selon l'ETE-06/0138

NF EN 1995-1-1 : 2005 et NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010


NF EN 1995-1-2 : 2005 et NF EN 1995-1-2/ NA : avril 2007

DTA 3.3_20/1016

AL-13-117

Charge de neige uniformément répartie sur les 2 Travées

Épaisseurs minimales des panneaux pour les distances
entre appuis indiquées

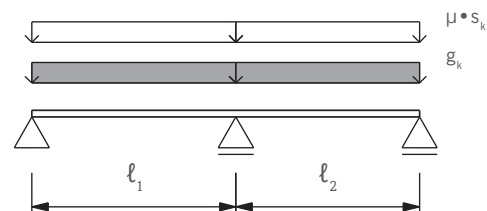

Charge permanente	Neige sur la toiture	DISTANCE ENTRE APPUIS POUR DEUX TRAVÉES l_1 $l_2 = 0,8 \cdot l_1$ à $1,0 \cdot l_1$			
$g_{2,k}$	$s = \mu \cdot s_k$	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
[kN/m²]	[kN/m²]				
0,50	1,00			3s 80 DL	3s 120 DL
	1,50	3s 60 DL	3s 80 DL	3s 90 DL	
	2,00			3s 100 DL	
	2,50	3s 70 DL	3s 90 DL	3s 110 DL	5s 130 DL
	3,00			3s 120 DL	5s 140 DL
	4,00	3s 80 DL	3s 100 DL		5s 150 DL
1,00	5,00			5s 130 DL	5s 160 DL
	1,00	3s 60 DL	3s 80 DL	3s 90 DL	5s 130 DL
	1,50			3s 100 DL	
	2,00	3s 70 DL	3s 90 DL	3s 110 DL	5s 140 DL
	2,50			3s 120 DL	
	3,00	3s 80 DL	3s 100 DL	5s 130 DL	5s 150 DL
1,50	4,00		3s 110 DL	5s 140 DL	5s 160 DL
	5,00			5s 150 DL	5s 180 DL
	1,00	3s 60 DL	3s 90 DL	3s 100 DL	5s 130 DL
	1,50	3s 70 DL		3s 110 DL	5s 140 DL
	2,00		3s 100 DL	3s 120 DL	5s 150 DL
	2,50	3s 80 DL	3s 110 DL	5s 140 DL	5s 160 DL
2,00	3,00			5s 150 DL	5s 180 DL
	4,00				
	5,00	3s 70 DL	3s 90 DL	3s 120 DL	5s 140 DL
	1,00				5s 150 DL
	1,50	3s 80 DL	3s 100 DL	5s 130 DL	5s 160 DL
	2,00		3s 110 DL	5s 140 DL	5s 170 DL
2,50	2,50	3s 90 DL	3s 120 DL	5s 150 DL	5s 180 DL
	3,00				
	4,00				
	5,00				
	1,00	3s 80 DL	3s 90 DL	5s 130 DL	5s 150 DL
	1,50		3s 100 DL		5s 160 DL
2,50	2,00		3s 110 DL	5s 140 DL	5s 170 DL
	2,50				5s 180 DL
	3,00				
	4,00	3s 90 DL	3s 120 DL	5s 150 DL	5s 190 DL
	5,00				

R 0

R 30

R 60

R 90

DIAGRAMMES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

Classe de service 1

$$k_{\text{def}} = 0,8$$

Charge de neige en altitude $\leq 1000\text{m}$ ($\psi_0 = 0,5$ et $\psi_2 = 0,0$): $k_{\text{mod}} = 0,8$

Le poids propre des panneaux structurel KLH® est inclus dans les tableaux.

Pente de toiture max. : 15°

Valeurs limites de la flèche selon la norme NF EN 1995-1-1:2005, NF EN 1995-1-1/ NA : mai 2010, le DTA 3.3_20/1016

a) situation de calcul caractéristique : $w_{Q,\text{inst}} \leq \ell/400$ (selon DTU 43.4)

b) situation de calcul quasi-permanente : $w_{\text{fin}} \leq \ell/300$ (selon DTU série 40)

Résistance mécanique

a) Vérification des contraintes de flexion

b) Vérification des contraintes de cisaillement

Calcul de stabilité au feu (attaque sur une seule face)

Dimensionnement avec KLHdesigner selon la méthode des sections réduites selon ETE-06/0138 et AL 13 – 117.

a) Vitesse de combustion $\beta_1 = 0,68$ mm/min vitesse de combustion normale (à l'intérieur d'un pli)

b) Vitesse de combustion $\beta_2 = 1,1$ mm/min (après qu'un pli soit tombé)

c) pour des zones ponctuelles avec $b < 300$ mm il faut considérer des vitesses de combustion plus élevées

d) Les épaisseurs minimales (pour R0) atteignent automatiquement les résistances au feu selon la colorisation

Ce diagramme sert uniquement au pré-dimensionnement et ne remplace pas le calcul statique !





KLH MASSIVHOLZ GMBH

Gewerbestraße 4 | 8842 Teufenbach-Katsch | Austria

Tel +43 (0)3588 8835 | Fax +43 (0)3588 8835 415

office@klh.at | www.klh.at



Par amour de la nature



Imprimé sur du papier écologique